


Схема тепловой сети. Гидравлический расчет трубопроводов. Б/м.

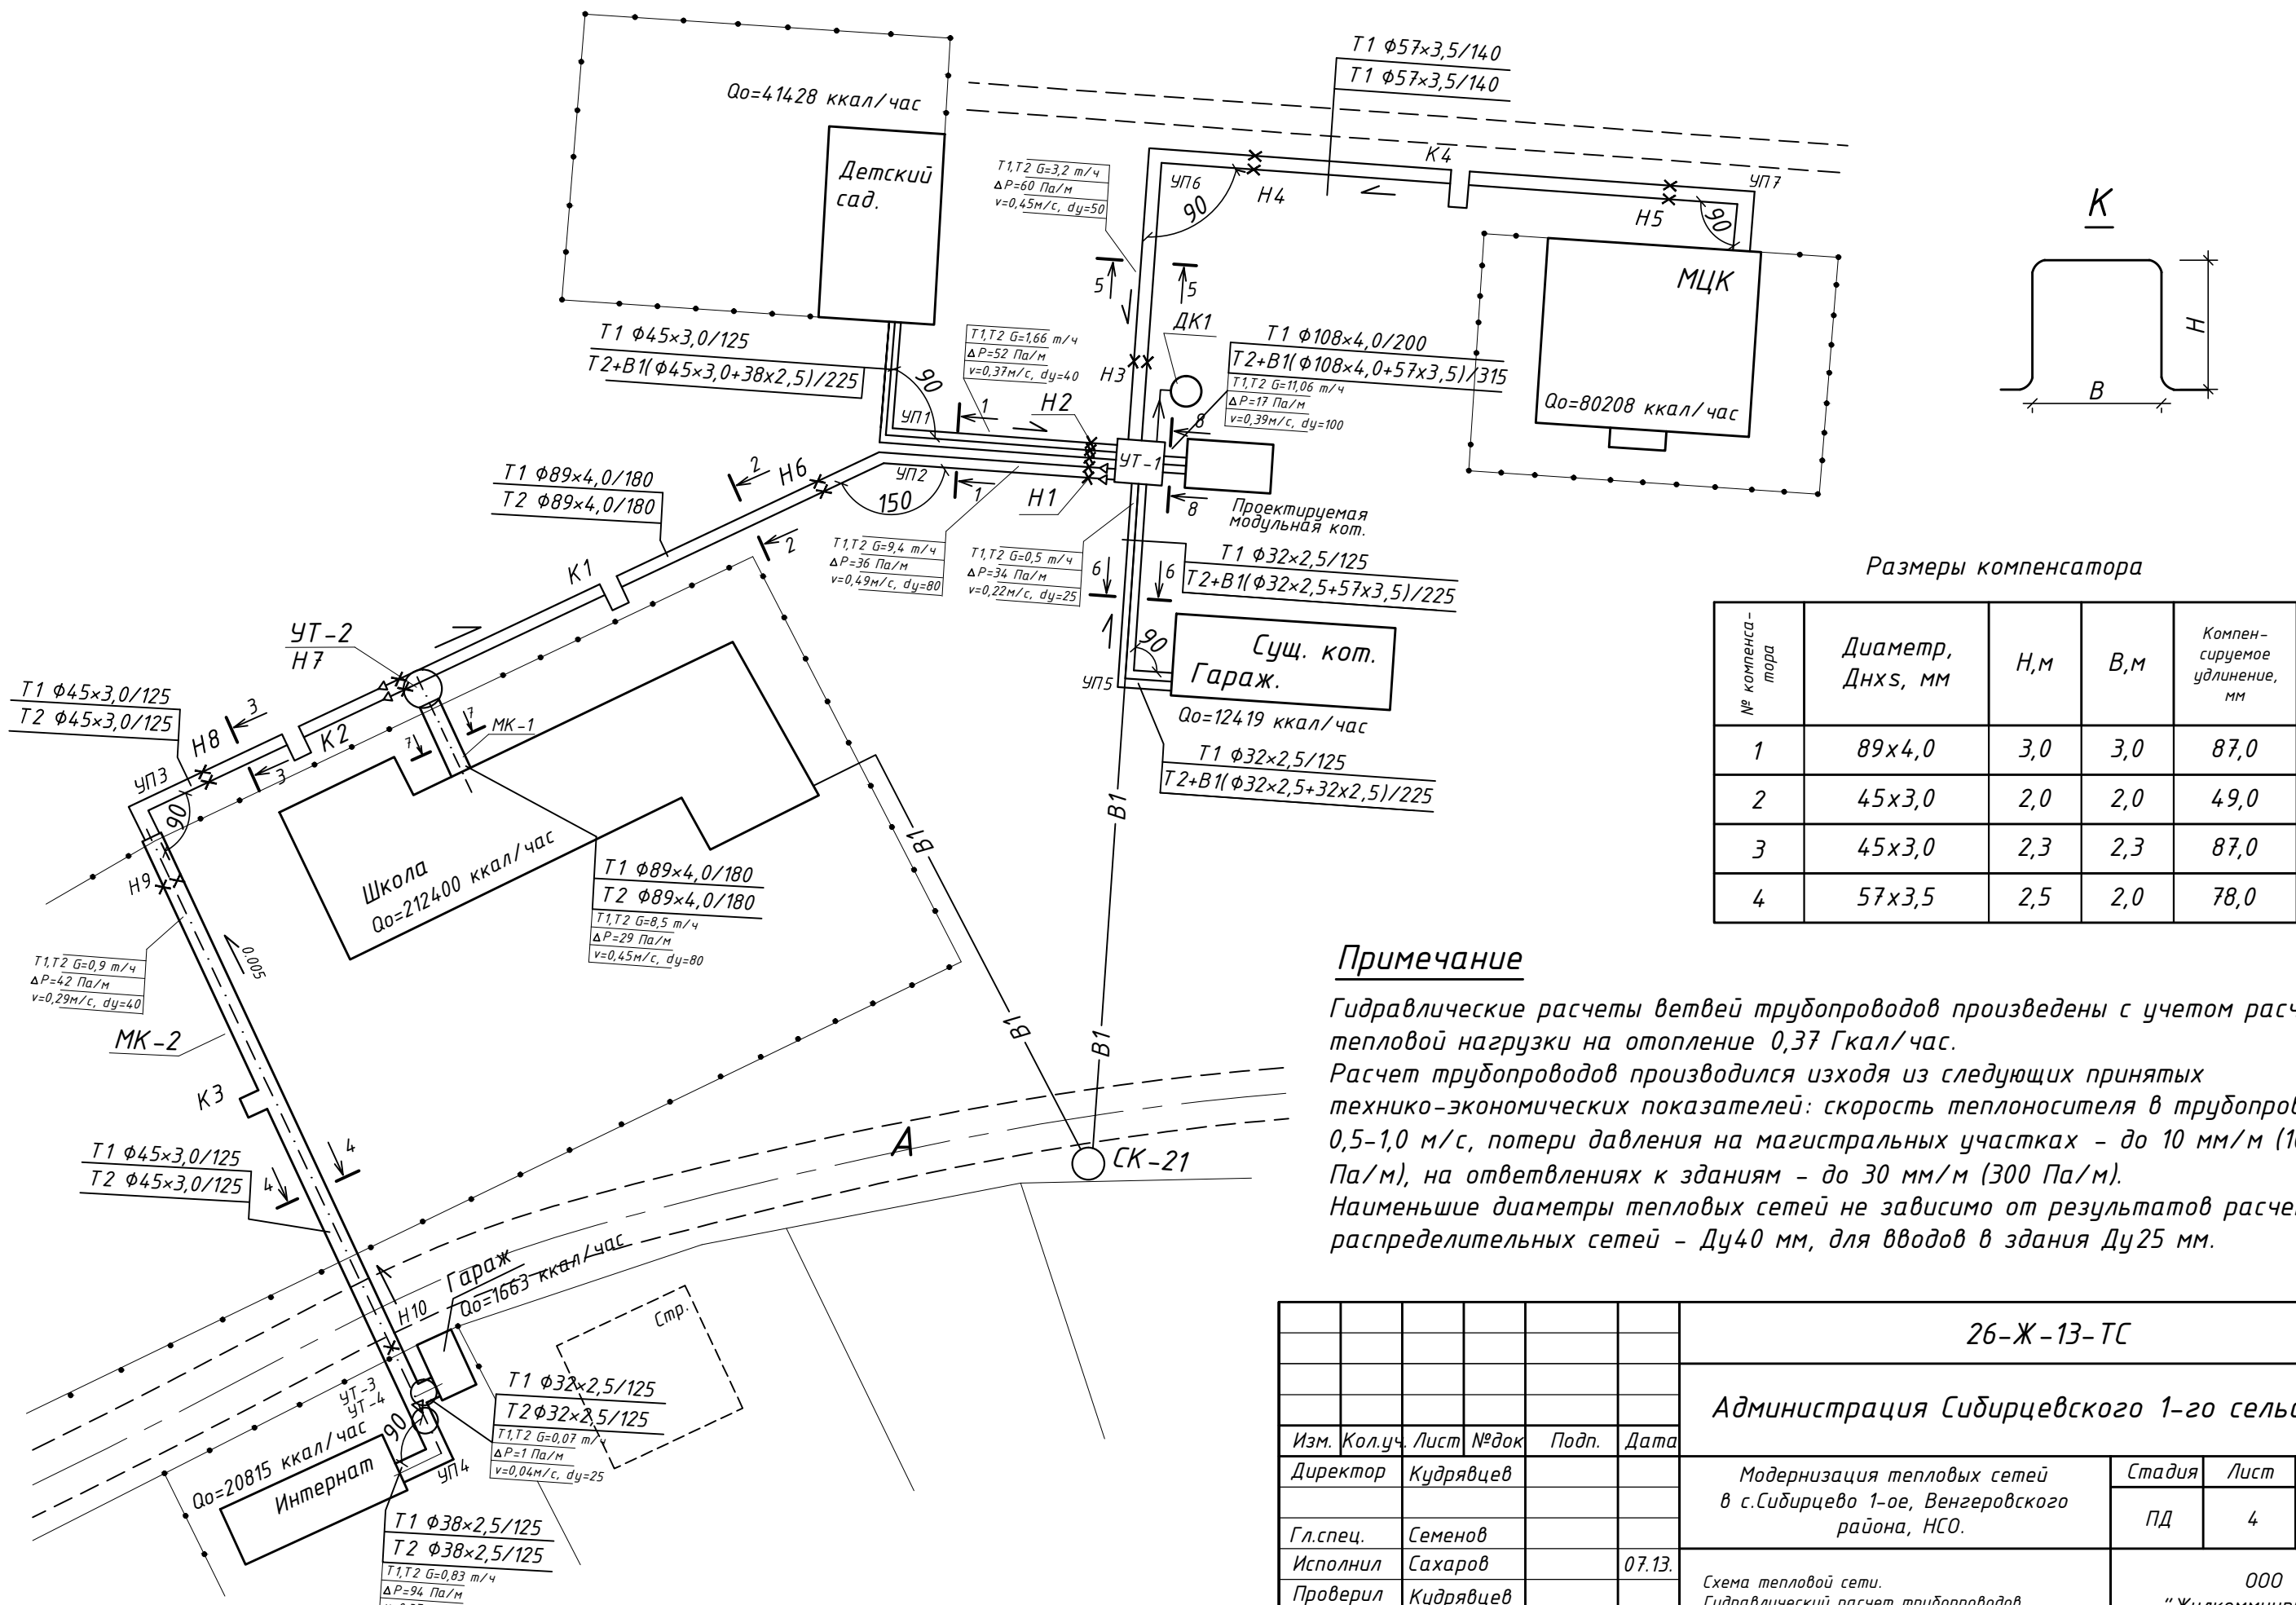

Примечание

Гидравлические расчеты ветвей трубопроводов произведены с учетом расчетной тепловой нагрузки на отопление 0,37 Гкал/час. Расчет трубопроводов производился исходя из следующих принятых технико-экономических показателей: скорость теплоносителя в трубопроводах - 0,5-1,0 м/с, потери давления на магистральных участках - до 10 мм/м (100 Па/м), на ответвлениях к зданиям - до 30 мм/м (300 Па/м). Наименьшие диаметры тепловых сетей не зависимо от результатов расчета для распределительных сетей - Ду40 мм, для вводов в здания Ду25 мм.

| | |
|---------------|----------|
| №в.№подл. | 26/Ж2013 |
| Подп. и дата | |
| Взаим. инв. № | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|------|------|--------|--------------------|------|--------|
| 26-Ж-13-ТС | | | | | | | |
| Администрация Сибирцевского 1-го сельсовета | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док | Подп. | Дата | | |
| Директор | Кудрявцев | | | | | | |
| Гл. спец. | Семенов | | | | | | |
| Исполнил | Сахаров | | | 07.13. | | | |
| Проверил | Кудрявцев | | | | | | |
| Схема тепловой сети. Гидравлический расчет трубопроводов | | | | | Страница | Лист | Листов |
| | | | | | ПД | 4 | 28 |
| | | | | | ООО "Удмуртэнерго" | | |